


KOTEL ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ
NA ZEMNÍ PLYN
EKVITERMNÍ REGULACE – 2 TOPNÉ OKRUHY, OHŘEV TV

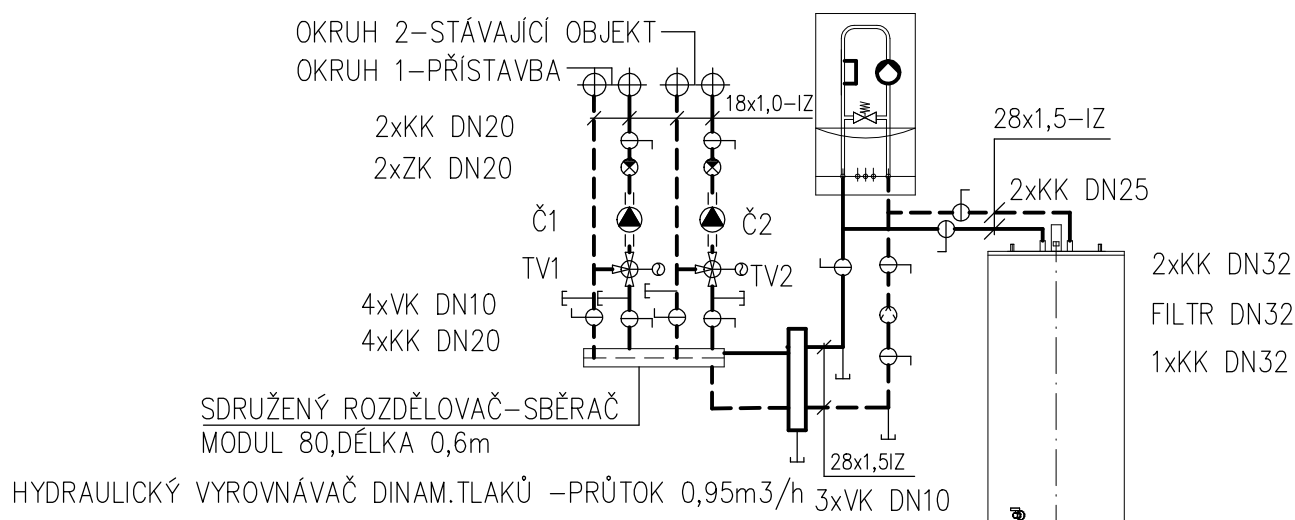

- Č1 – OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTONICKY ŘÍZENÉ DN25 0,35m³/h H=2,5m 230V/50Hz,EL.PŘÍKON 10W
(NAPŘ.GRUNDFOS ALPHA2 25–50)
- Č2 – OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTONICKY ŘÍZENÉ DN25 0,60m³/h H=2,5m 230V/50Hz,EL.PŘÍKON 12W
(NAPŘ.GRUNDFOS ALPHA2 25–40)
- TV1– TŘÍCESTNÝ ROTAČNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN15, Kvs=1,0 (NAPŘ.ESBE VRG 131)
SE SERVOPOHONEM
- TV2– TŘÍCESTNÝ ROTAČNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN15, Kvs=2,5 (NAPŘ.ESBE VRG 131)
SE SERVOPOHONEM

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERAKASOVÁ ul.MARIE MAJEROVÉ 1697/11 708 000 OSTRAVA - PORUBA TEL: 603 767 309 IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467 | | <div></div> | |
| VYPRACOVAL: LENKA JERAKASOVÁ | | | |
| INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE RYNKY 277 725 28 OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE | | | |
| STAVBA: K.Ú. HOŠŤÁLKOVICE, PACELA Č. 338/2, 332/2, 338/3, 2117/1 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE | | DATUM: 12/2016 | |
| | | FORMÁT: A4 | |
| | | STUPEŇ: DPS | |
| OBJEKT: | | ČÍSLO PARÉ: <div></div> | |
| ČÁST: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ | | | |
| OBSAH VÝKRESU: SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE | | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU 303 |